


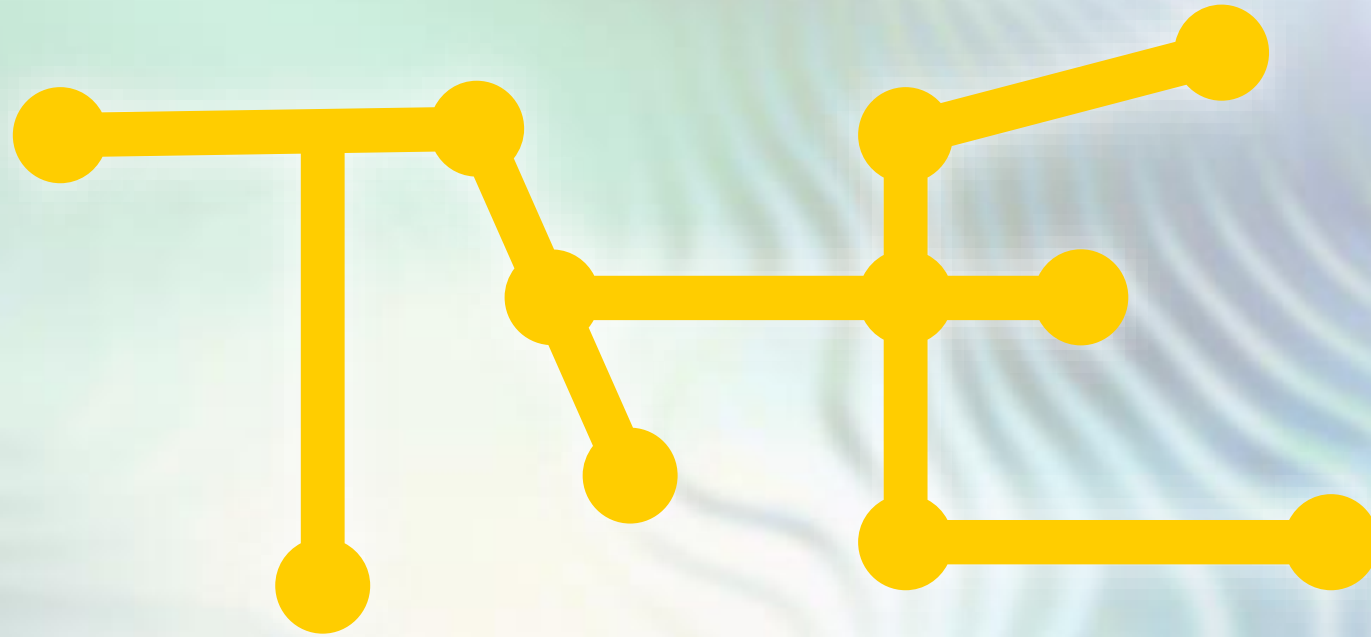

Festlegung WasABi


NB Kundenveranstaltung 2026

Wasserstoff-Bilanzierung

- Nominierte und gemessene Mengen werden punktscharf bilanziert.
- Es gibt keinen Gastag mehr – die Bilanzierung erfolgt kontinuierlich
- Der gemessene Wert gibt die Mengenermittlung der vorangegangenen Viertelstunde.
- Die gemessenen Werte sind viertelstündlich zu erheben und dem WMGV (Wasserstoff-MGV) mitzuteilen.
- Es ist ein Datenübermittlungsintervall von 15 Minuten und für den Abgleich der aufgetretenen Differenzmengen mit dem Gesamtnetzstatus eine Saldierungsperiode von einer Stunde vorgesehen.
- WMGV saldiert kontinuierlich die Differenzmengen und teilt dem BKV unverzüglich den Bilanzkreisstatus mit.


Bilanzieller Gesamtnetzstatus (GNS)

Neben
Nominierungen/
Renominierungen...

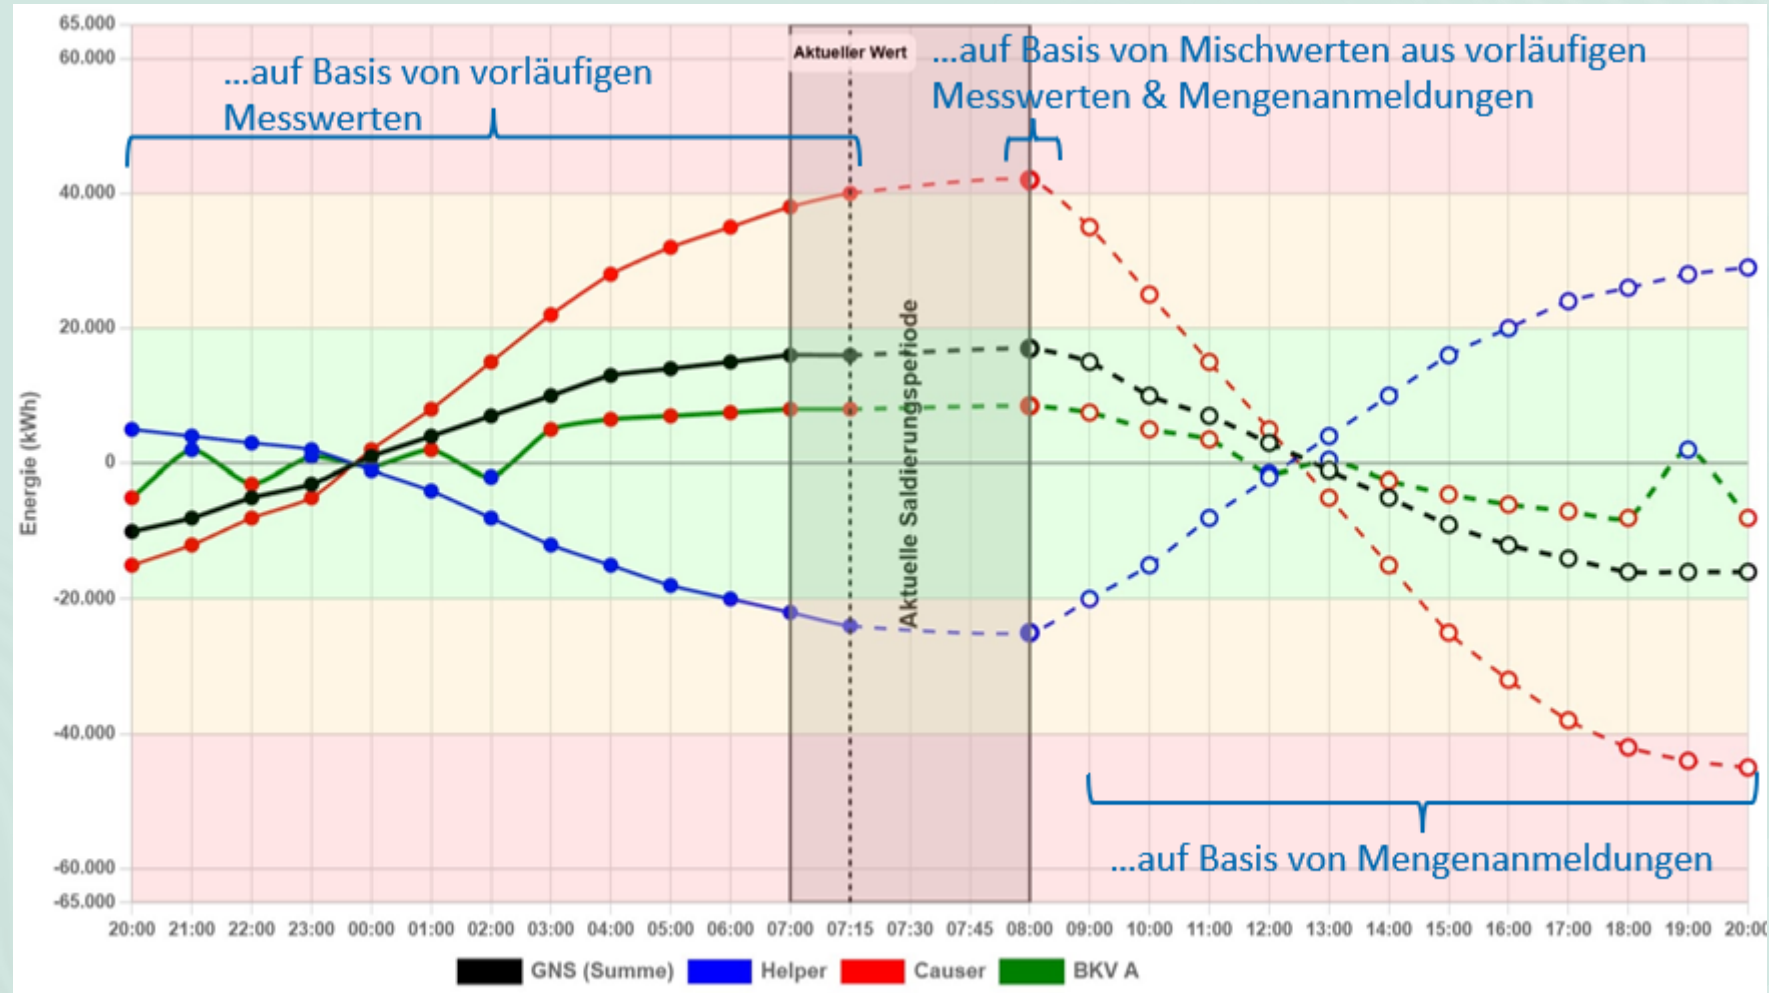

Quelle: BDEW, VKU, Geode

Bilanzieller Gesamtnetzstatus (GNS)

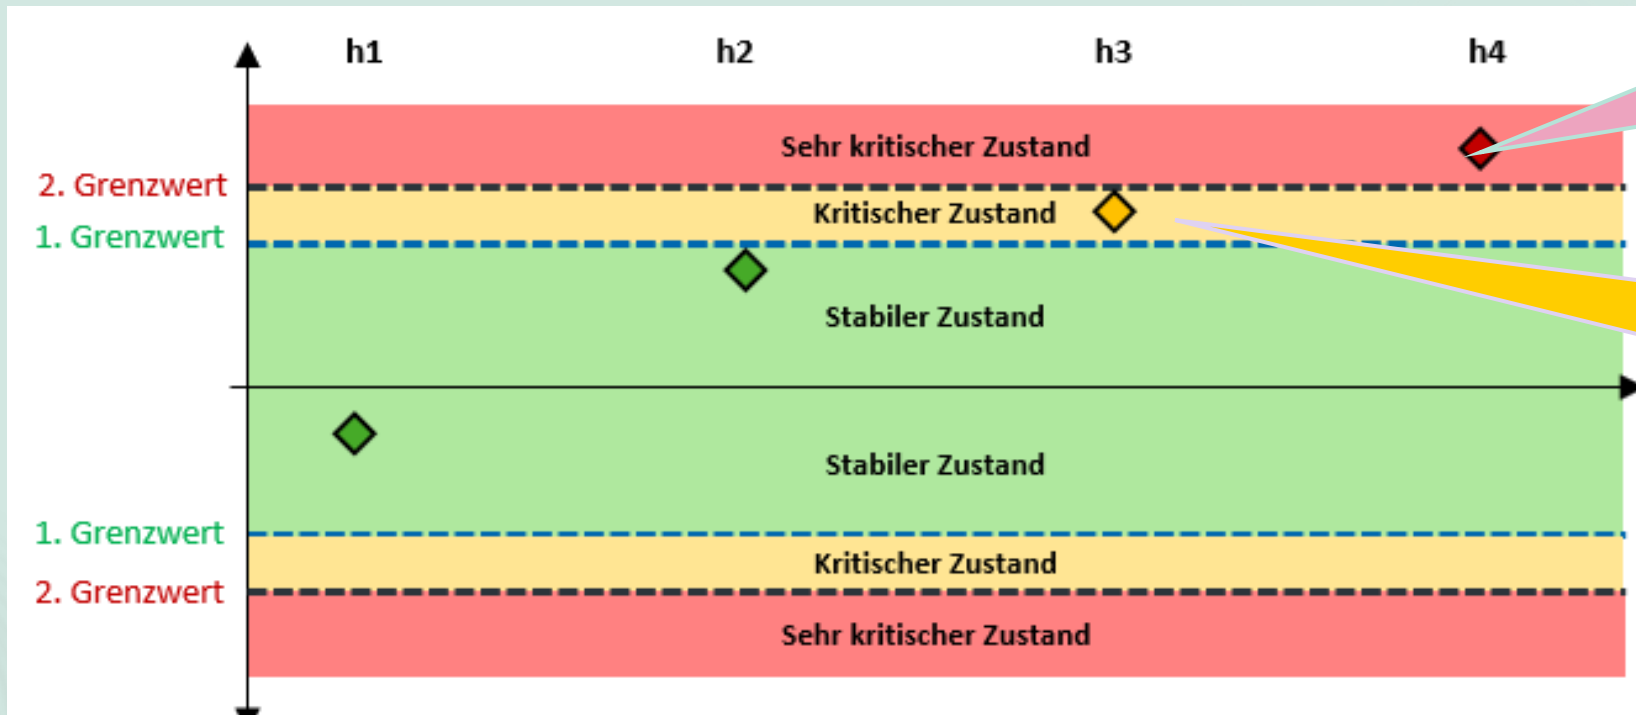

Überschreitung des 2. Grenzwertes
Die Beschaffung bilanzieller Regelenenergie muss unverzüglich unternommen und der GNS schnellstmöglich wieder in die gelbe Zone gebracht werden.

Überschreitung des 1. Grenzwertes
Die Beschaffung bilanzieller Regelenenergie soll unternommen werden, der Umfang der Maßnahmen obliegt der Einschätzung des WMGV.

- ◆ GNS in der grünen Zone: keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich
- ◆ GNS in der gelben Zone: Ausgleichsmaßnahmen erforderlich
- ◆ GNS in der roten Zone: unverzüglich Ausgleichsmaßnahmen erforderlich


Bilanzieller Gesamtnetzstatus (GNS)

- Der GNS wird fortlaufend vom WMGV je Cluster alle 15 Minuten aktualisiert veröffentlicht.
- Es wird eine Prognose des GNS mindestens für die nächsten vollen 12 Stunden veröffentlicht (wird gebildet aus allen Nominierungen/Renominierungen sowie Mengenanmeldungen der jeweiligen Stunde).
- Die WNB definieren Flexibilitätszonen und dazugehörige verbindliche Grenzwerte in kWh. Der WMGV veröffentlicht diese spätestens vier Stunden vor Beginn des nächsten Kalendertages.
 - Grüne Zone: stabiler Zustand → keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich
 - Gelbe Zone: kritischer Zustand → Ausgleichsmaßnahmen erforderlich
 - Rote Zone: sehr kritischer Zustand → unverzüglich Ausgleichsmaßnahmen erforderlich

Finanzielles Anreizsystem

- BKV werden in Abhängigkeit vom GNS als Helper oder Causer eingeordnet
- In allen Stunden, in denen sich der GNS in der gelben oder roten Zone befindet, wird von den Causern eine Pönale erhoben und den Helfern ein Bonus ausgezahlt.
- Die Höhe des Bonus und der Pönale hängt davon ab, ob Regelenergie eingesetzt wurde oder nicht:
 - **Bilanzielle Regelenergie wurde eingesetzt:** Gesamt-Pönale setzt sich aus den etwaigen Kosten für bilanzielle Regelenergie und dem Bonus für die Helper zusammen
 - **Bilanzielle Regelenergie wurde nicht eingesetzt:** Die Gesamt-Pönale errechnet sich aus der Summe der gesamten BKSaldo kum. der Causer in der Stunde H multipliziert mit dem EEX HYDRIX Index. Jeder Cauer trägt einen Anteil gemäß der Höhe seines Schiefstandes.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

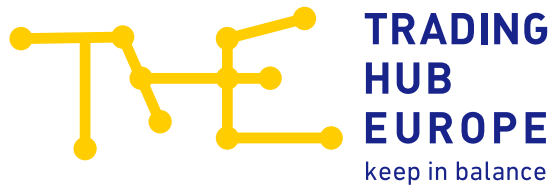

Standort Düsseldorf

EUREF-Campus 1
40472 Düsseldorf
+49 211 542 000 - 0
info@tradinghub.eu

Standort Berlin

Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlin
+49 30 364 289 - 0
info@tradinghub.eu